


平面図

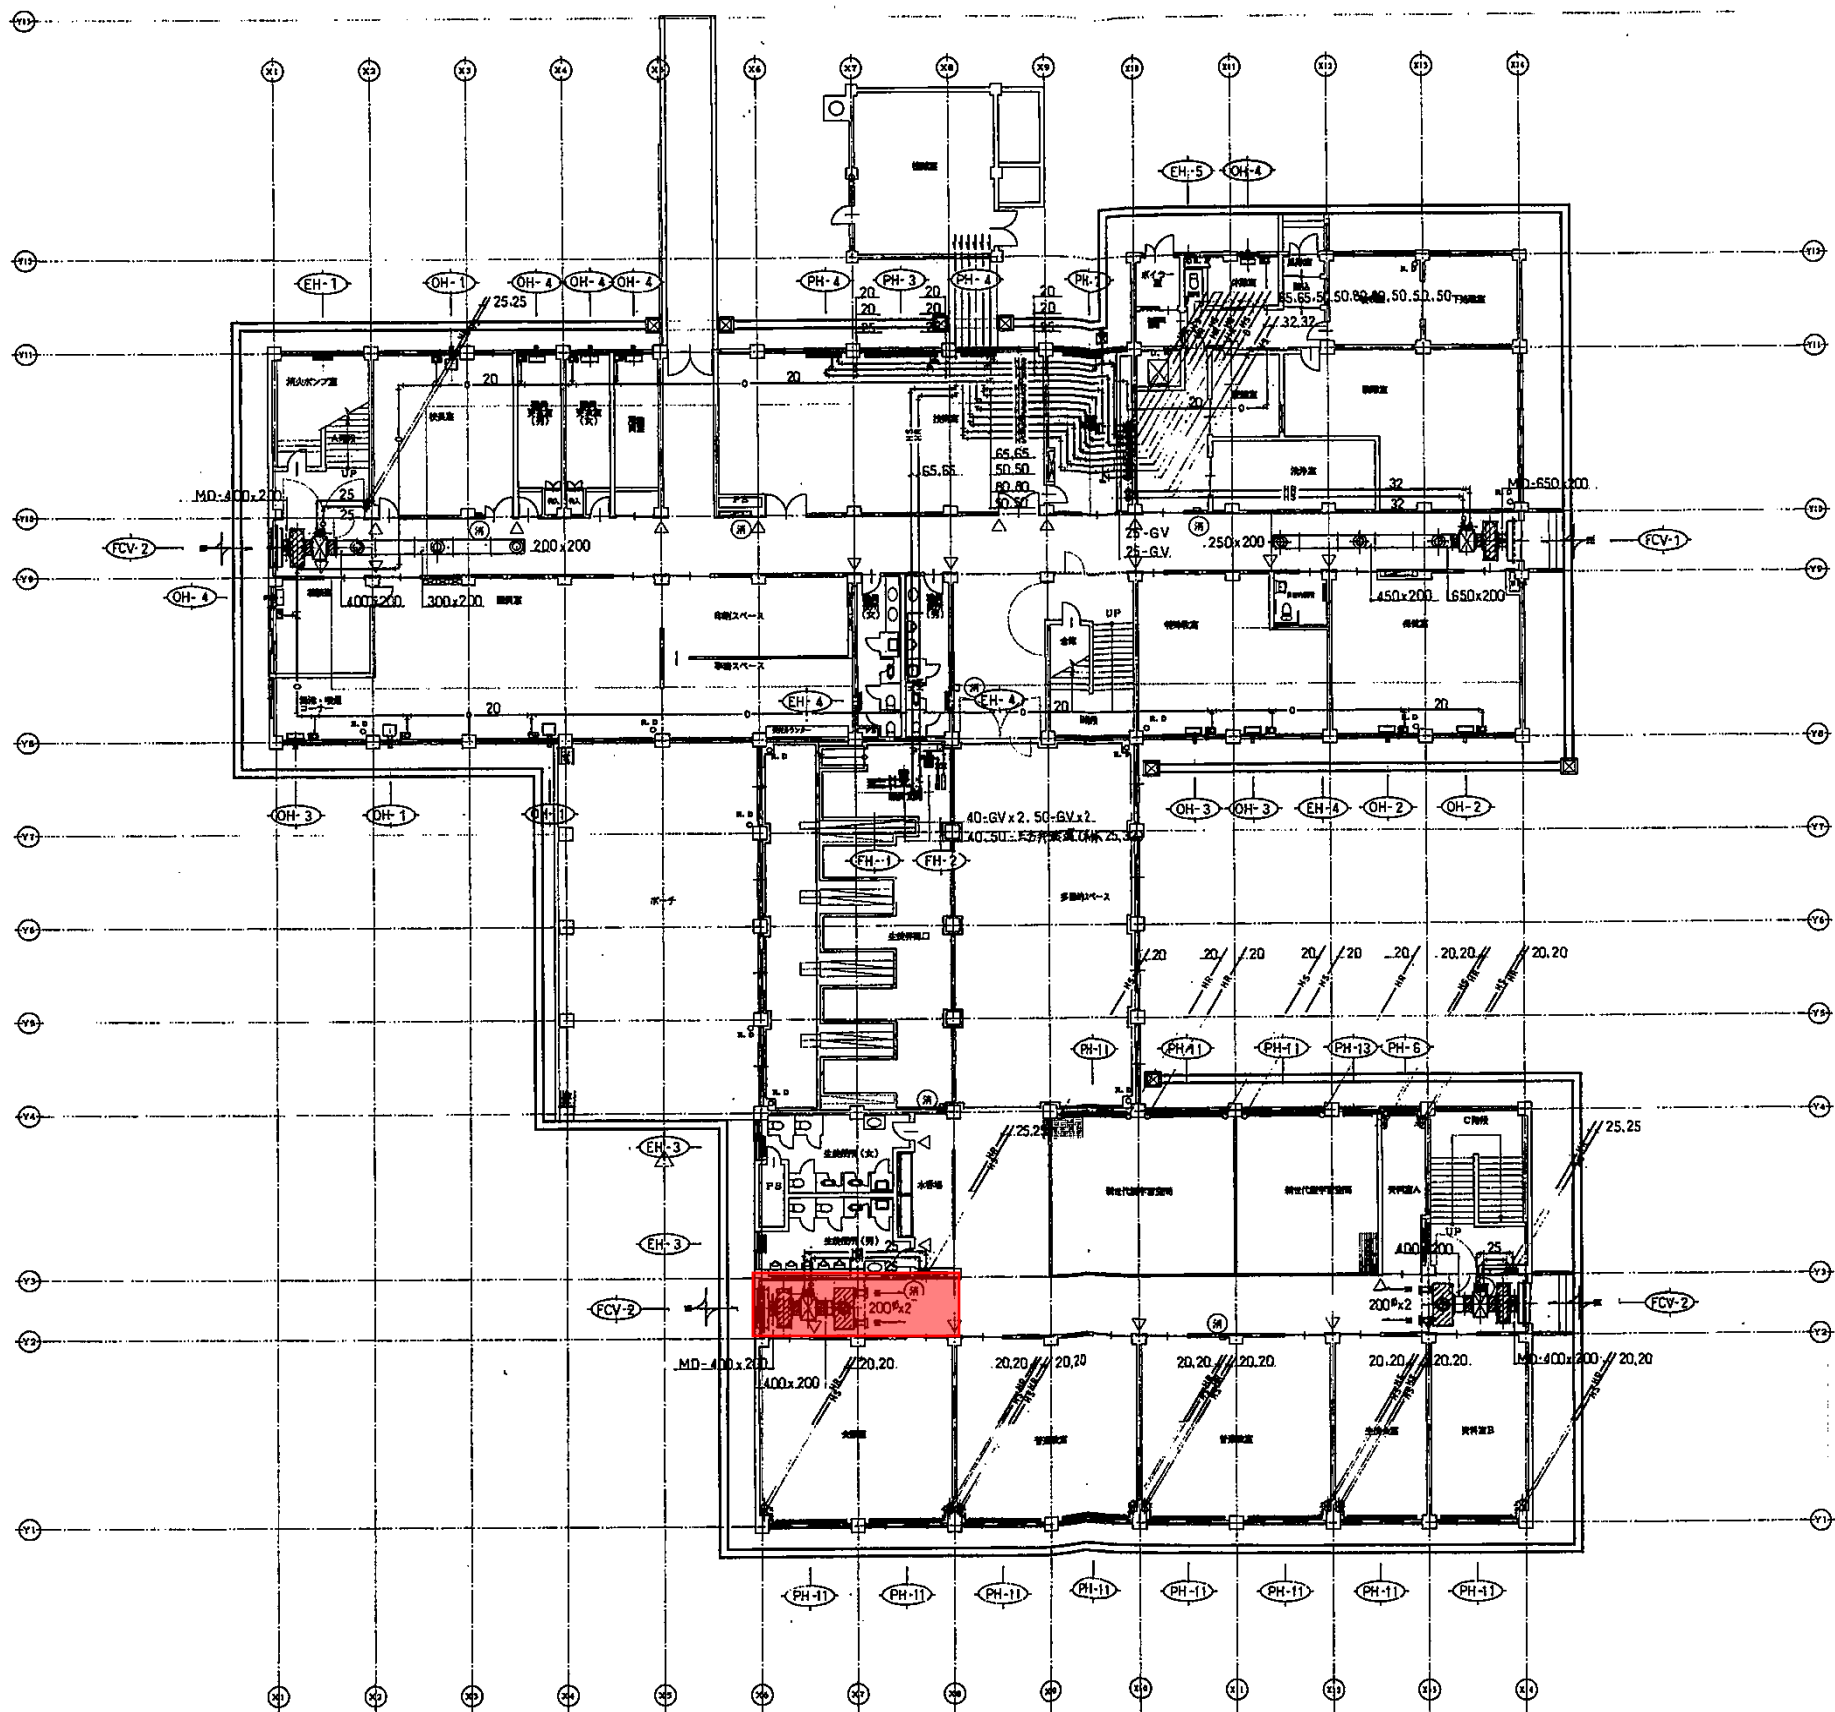

廊下 (FCV-1, FCV-2 系統)	
外巻ガレージ	1800x300 ^H 防鼠75, ダクト付
Q = 1800 m ³ /h	遮断工事
同上ホース	1800x300 ^H x300 ^D 本工事
25% 防鼠	

廊下 (FCV-1 系統)	
吸込口	GV-1200x300
Q = 1800 m ³ /h	
同上ホース	1400x500x550 ^H
25% GW 消費内貼	

廊下 (FCV-1 系統)	
吹出口	アネモ C-2, #25, SE付
Q = 600 m ³ /h	
同上ホース	450x450x400 ^H
25% GW 消費内貼	

廊下 (FCV-2 系統)	
吸込口	GV-1200x200
Q = 1200 m ³ /h	
同上ホース	1400x400x550 ^H
25% GW 消費内貼	

廊下 (FCV-2 系統)	
吹出口	アネモ C-2, #20, SE付
Q = 400 m ³ /h	
同上ホース	400x400x400 ^H
25% GW 消費内貼	

廊下 (FCV-2 系統)	
吹出口	アネモ C-2, #20, SE付
Q = 400 m ³ /h	
ノール 200 ^H S付	
Q = 400 m ³ /h	
同上ホース	1800x400x400 ^H
25% GW 消費内貼	



対象範囲

凡 例

廊下吸込口 :	
廊下吸込BOX :	
電気配 :	
排水配 :	
廊下吸込口 (450角, 本工事) :	
廊下吸込口 (450角, 本工事) :	
地下ピット :	
消火栓 :	