




東北電力ネットワーク株式会社 青森支社

単位 メートル [m]

測 量 番 号			
支 持 物 番 号	No. 26	No. 1	ST
径間および水平角度	R64° ~32'	225m	R90° ~00' 16m
地 盤 高 低 差	+4.3	-5.4	±0.0
標 高	15.4	10.0	10.0
支 持 物 型 式	RDT 33.5	RD5 30.5	鉄構 7.3
が い し つ り 型			× 
支 持 物 敷 地 地 目	宅地	駐車場	駐車場

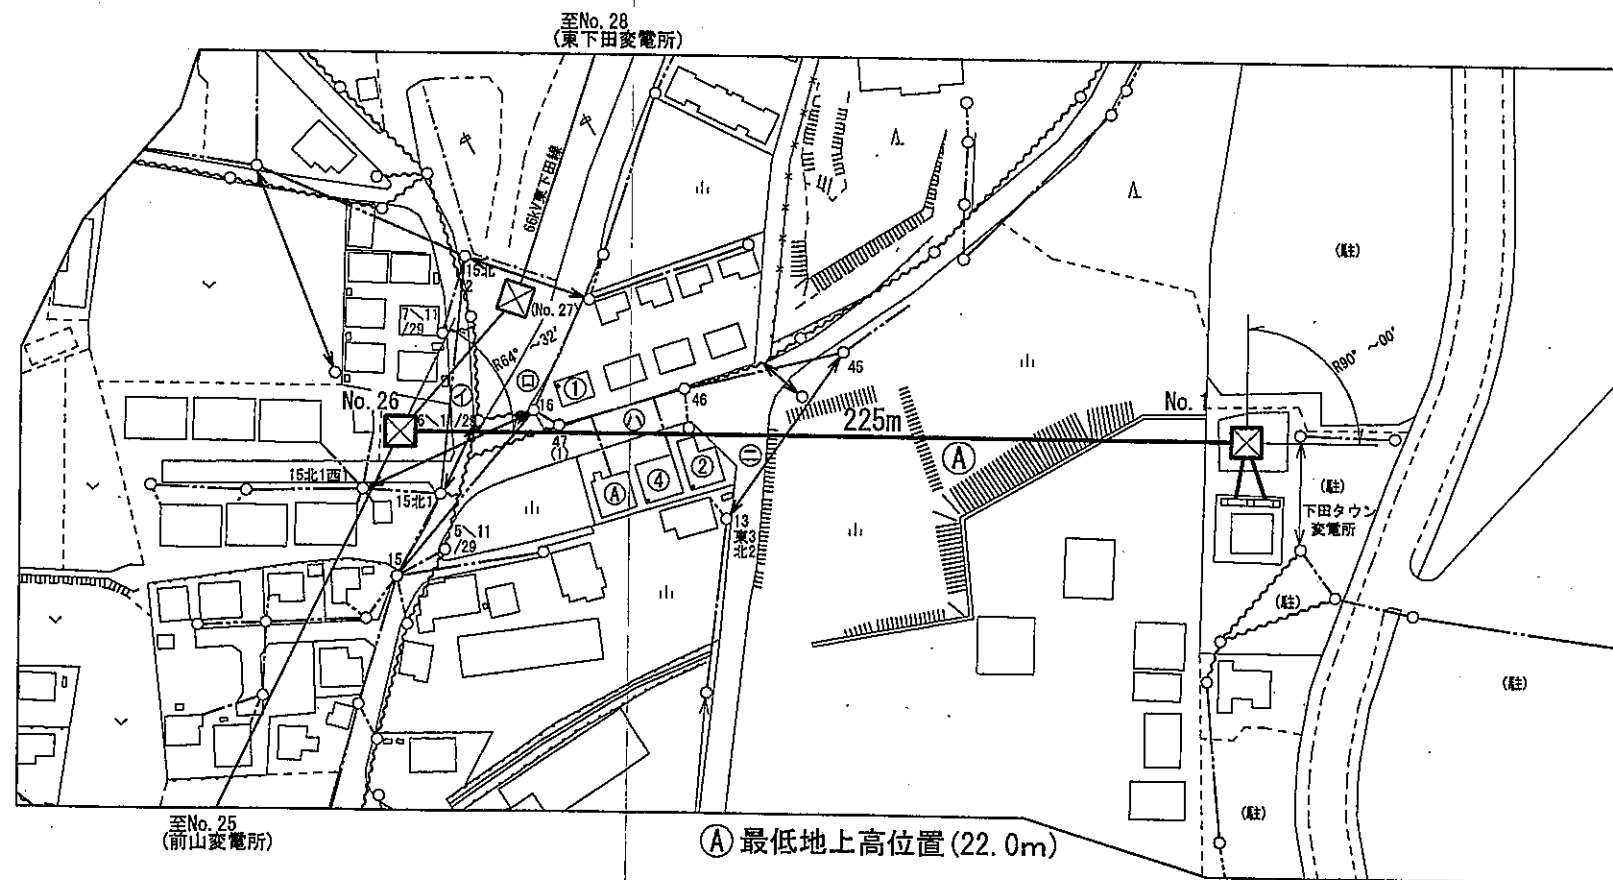


東下田線1L



下田タウン支線1L


8A

東下田線2L



下田タウン支線2L

8A



① 町道
W= 6.0m
h=30.9m


① 母屋
トタン葺
L= 2.3m
H= 3.7m
h=22.8m

設 計 条 項			
公 称 電 圧		65	V
回 路		2	
種 別		(高圧側) 250/2 (中圧側) 30/2	
水 平 負 荷		架 設 部 位 特 別 参 照	
指 定 負 荷		0.1 T	0.5 T
電 圧 降 下		Z: 5ACSR	UGS
電 圧 降 下 補 償 電 圧		18.2	(18.6)
電 圧 降 下 補 償 電 圧		0.7870	
保 全 大 断 路 電 流		2100	340
切 断 電 流		2500	
機 種		OPEN/ABC	
公 称 断 路 電 流		90	kA
外 形 寸 法		12.7	(13.1)
保 全 大 断 路 電 流		0.5781	
切 断 電 流		1730	
切 断 電 流		2270	
機 種		無 断 路 電 流	LD-8024
機 種		2 x 1	
機 種		150 x 2	
機 種		CA-4320ZG	
機 種		1 x 1	
機 種		50	
機 種		230	
機 種		100	
機 種		140	
機 種		60 x 2	
機 種		4.0	
機 種		9	(H=0.9)
備 考	1. 設計・施工要領を示し、(高圧側)は「A」とする。 2. (1700)と(140)の間の数字は省略。 3. 4. 高圧側電圧 電流 50 kV 10 kV 5. 線Aの電圧は 電流 15 kV (電流側) 10 kV (高圧側) 6. 線Bの電圧は 電流 500 kV (高圧側) 800 kV (高圧側)		

最高雪深	厚さ	3.0	m
雪深変化(密度)		40 (0.6/cm ³)	m
雪害対策	雪崩	4,3682	kg/m ²
	降雪域	3,9735	kg/m ²
電	感度	1210	kg/m ²
	降雪時	4980	190
	雪害時	4990	290
線	全線の平均雪深	4990	290
	任意線の平均雪深	4990	290
架	架線	1080	kg/m ²
	架線	4420	kg/m ²
	架線の平均雪深	4420	kg/m ²
	任意線の平均雪深	4420	kg/m ²
設	架線	87	kg/m ²
	架線	30	kg/m ²
架	架線	30	kg/m ²
風	がいし	42	kg/m ²
	がいし	20 x 4	kg/m ²
庄	ジャンパー	15	kg/m ²
備	1. 地盤改良工事	50 kg/m ²	
	高さ	5 m	
考	2. 観測点の位置	5.0 mとする	

注) 1. 組立入部 付 L45 × 4
2. 側面入部ポート M15 - 1
3. 材質または指定区分
SS 45 L190 × 10 以下, プレート
SS 55 H129 × 8 以上
S 5 M12 ポルト
S 8 M20, M24 ポルト
C 8 CM24 ポルト
4. 金具等の部材およびポルトは、部品表に施記製造品および
指定品による。
5. 〇印はジャンパーを示す。
●印は短フスを示す。

年 月 日	四四四	尺 寸	線 路 名
5.	A1	1/100	下田タウン線
測 量 者	製 行		図 面
	日 本 鉄 道		RD : 型鉄塔構造図
京 北 電 力 株 式 会 社			第 1 分 冊
東 八 電 機 株 式 会 社			第 2 分 冊
東 八 電 機 株 式 会 社			第 3 分 冊
東 八 電 機 株 式 会 社			第 4 分 冊
東 八 電 機 株 式 会 社			第 5 分 冊

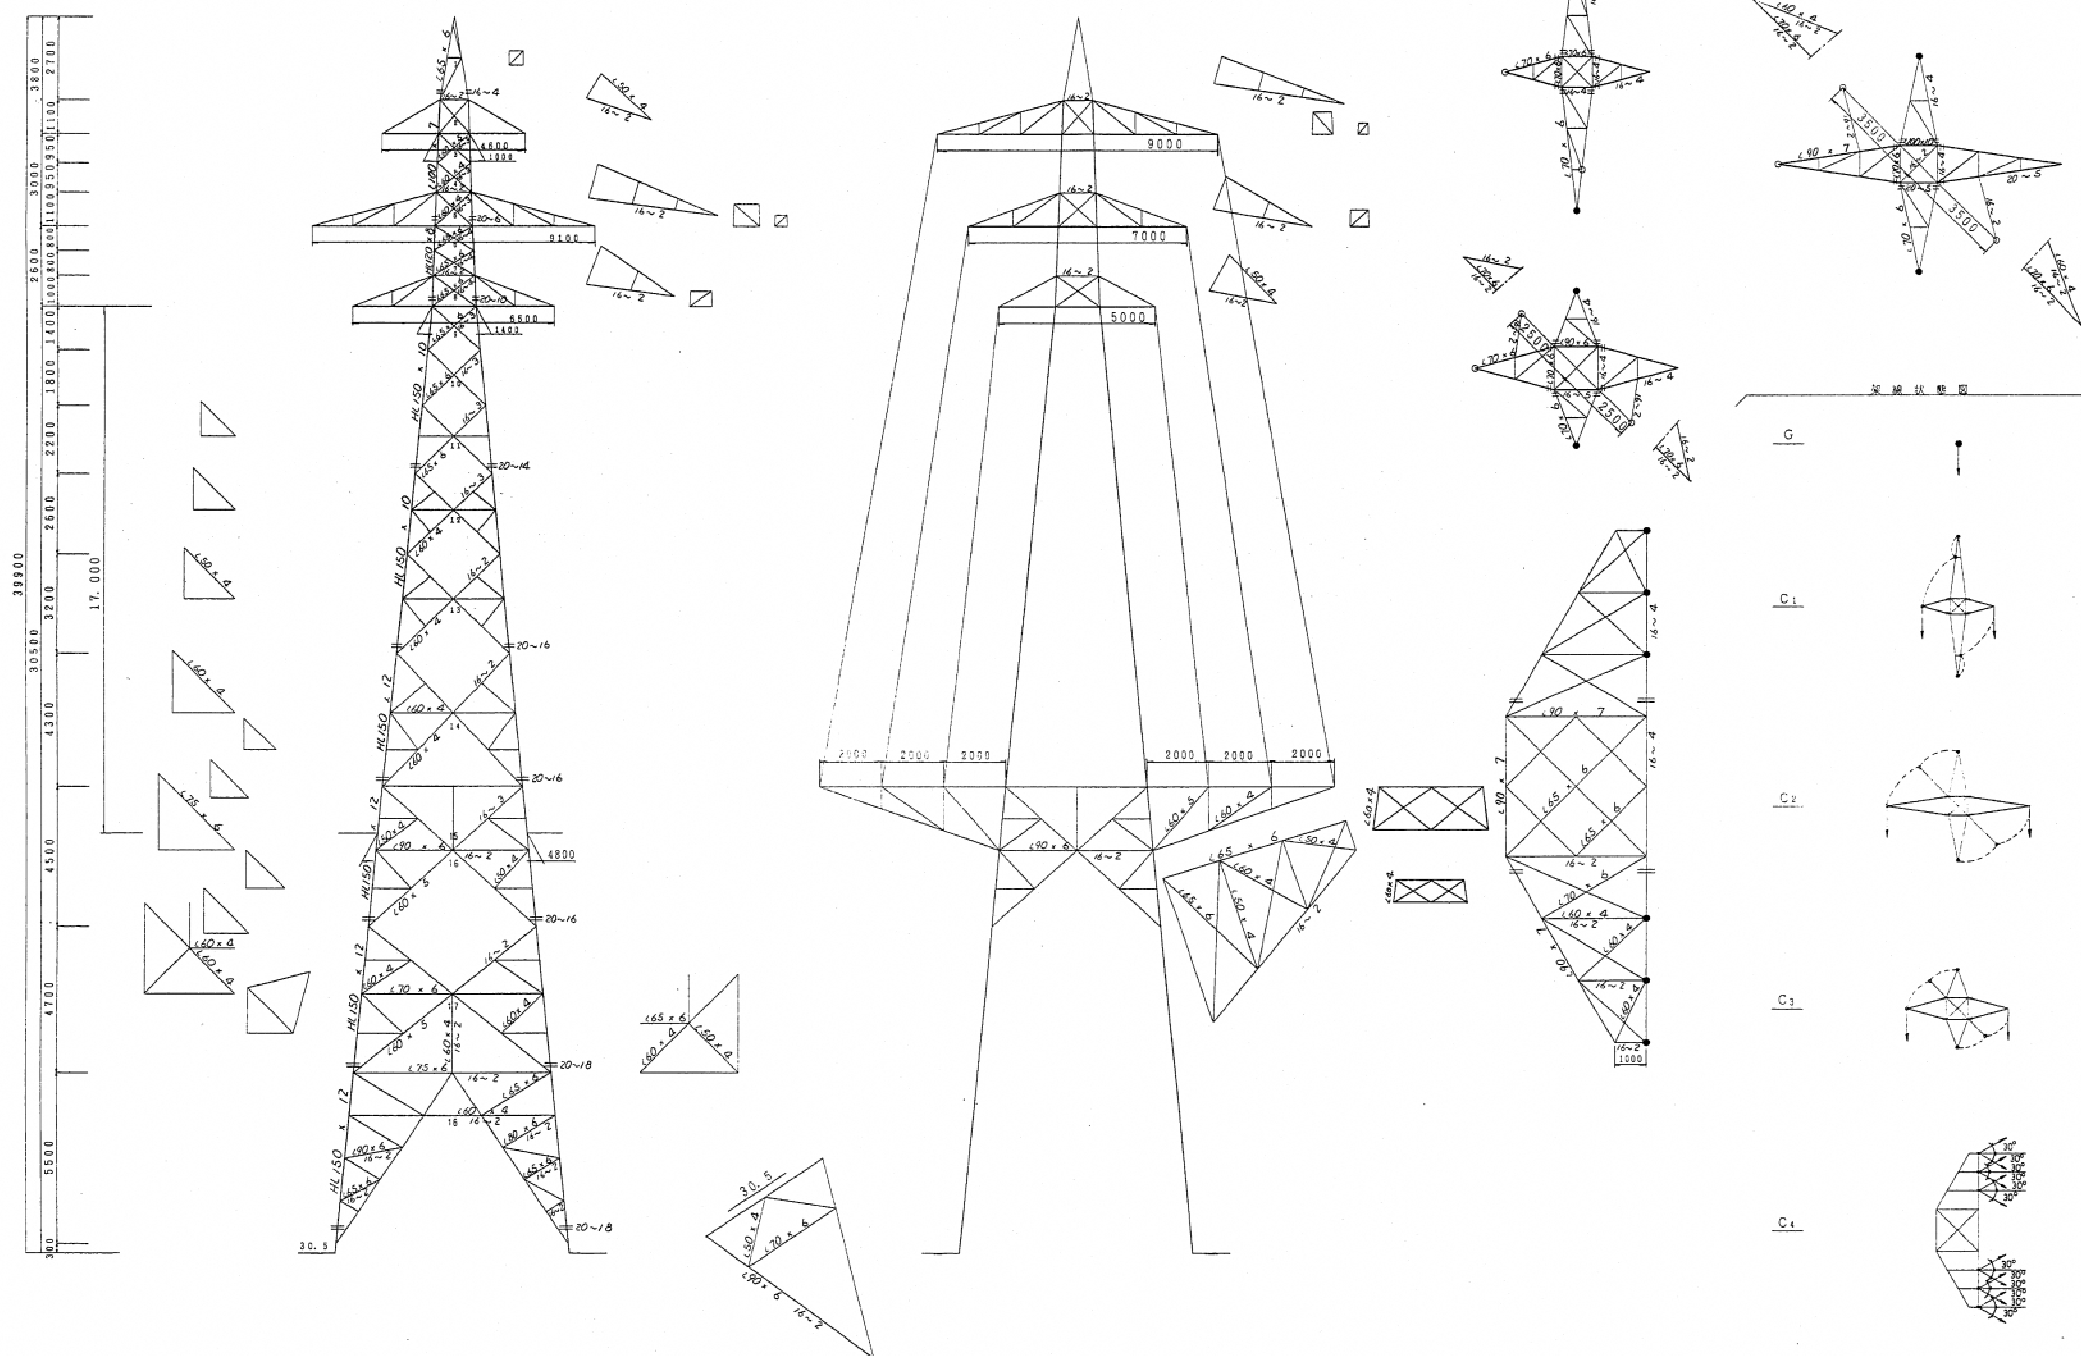

使用 プロ グラ ム	プログラム名	T S I
	開発機関	電算共同委員会
	許可番号	63農産公給第54号
	備考	増休.....TSI 園全.....平野 経建.....

[illegible][illegible]

外

1. 表記入部材	L45 x 4
2. 表記入ボルト	M16 - 1

3. 材質または強度区分

SS41	L100x10 以下、プレート
SS55	Hk. 120x8 以上
5.8	M16ボルト
6.8	SM18, M20, M24ボルト
9.8	DN24ボルト

4. Oリングは、ジャンパー交換がしを指示。

5. ●印は、取付ボルトを示す。

年 月 日	2008/12/1	尺 重	録 名
10・7・	A ₁	1/100	東 下 田 線
承 部	番 号	作 用	図 名
坪 田	成 田	三 和 鋼 管	RDT 型 鉄 塔 構 造 図
東北電力株式会社		第1分巻	第2分巻
八戸技術センター		E19324	12
			2001
			第3分巻
			第4分巻

