



入札件名

工事第 68 号 地域福祉センター事務室壁掛型非常業務兼用アンプ交換工事


質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		現在のシステム構成図面の提供をお願いします。交換前の型番がわかれば参考になります。	製造者名:パナソニック(松下通信工業(株)) 製造年:1994 年 型式番号:WK-770 シリーズ 壁掛型非常用放送設備: Emergency Announcing System WK-780 回路現況図については次ページ以降となります。

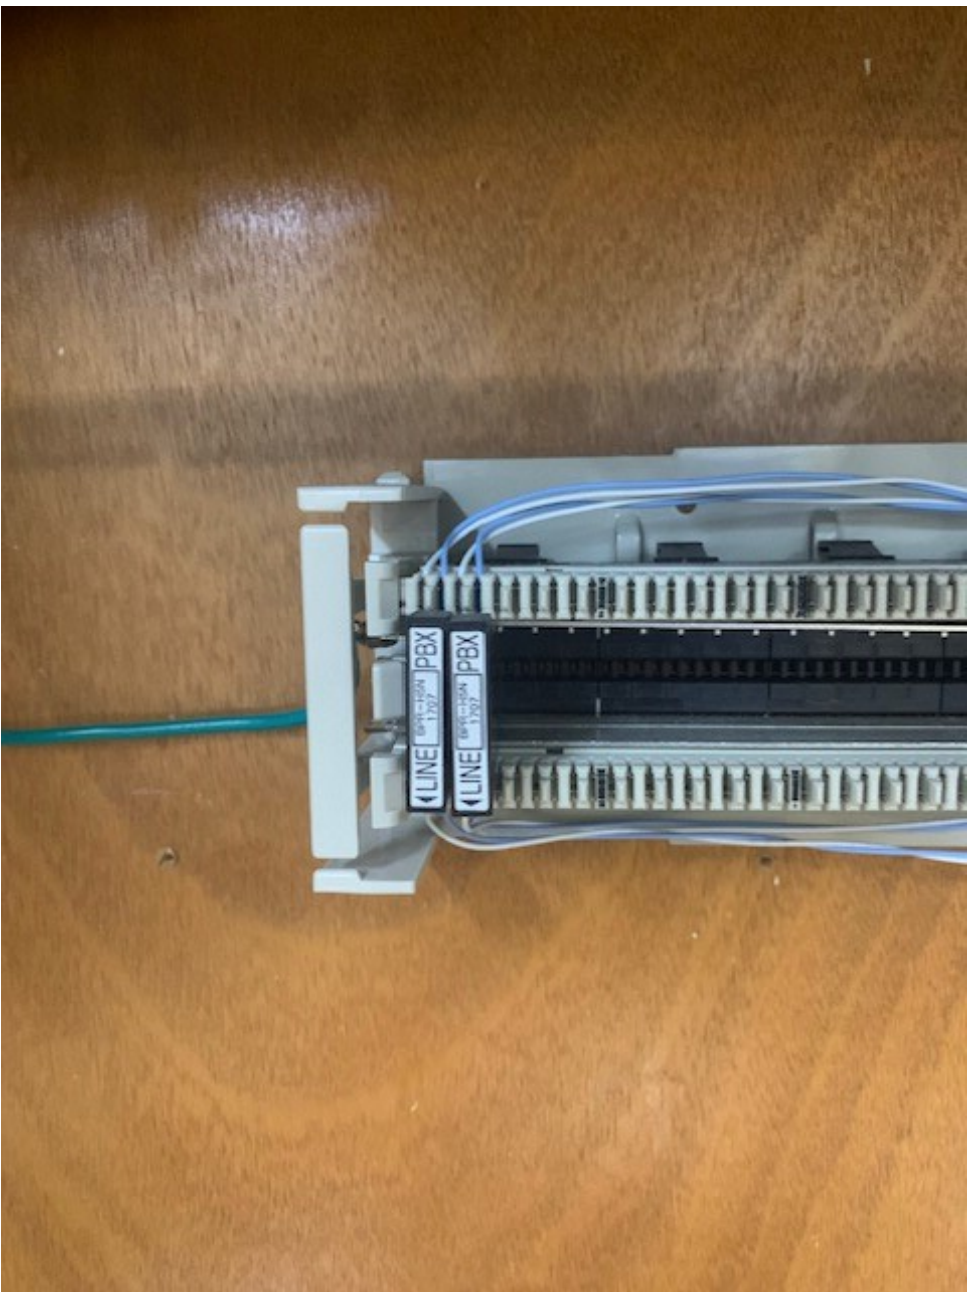

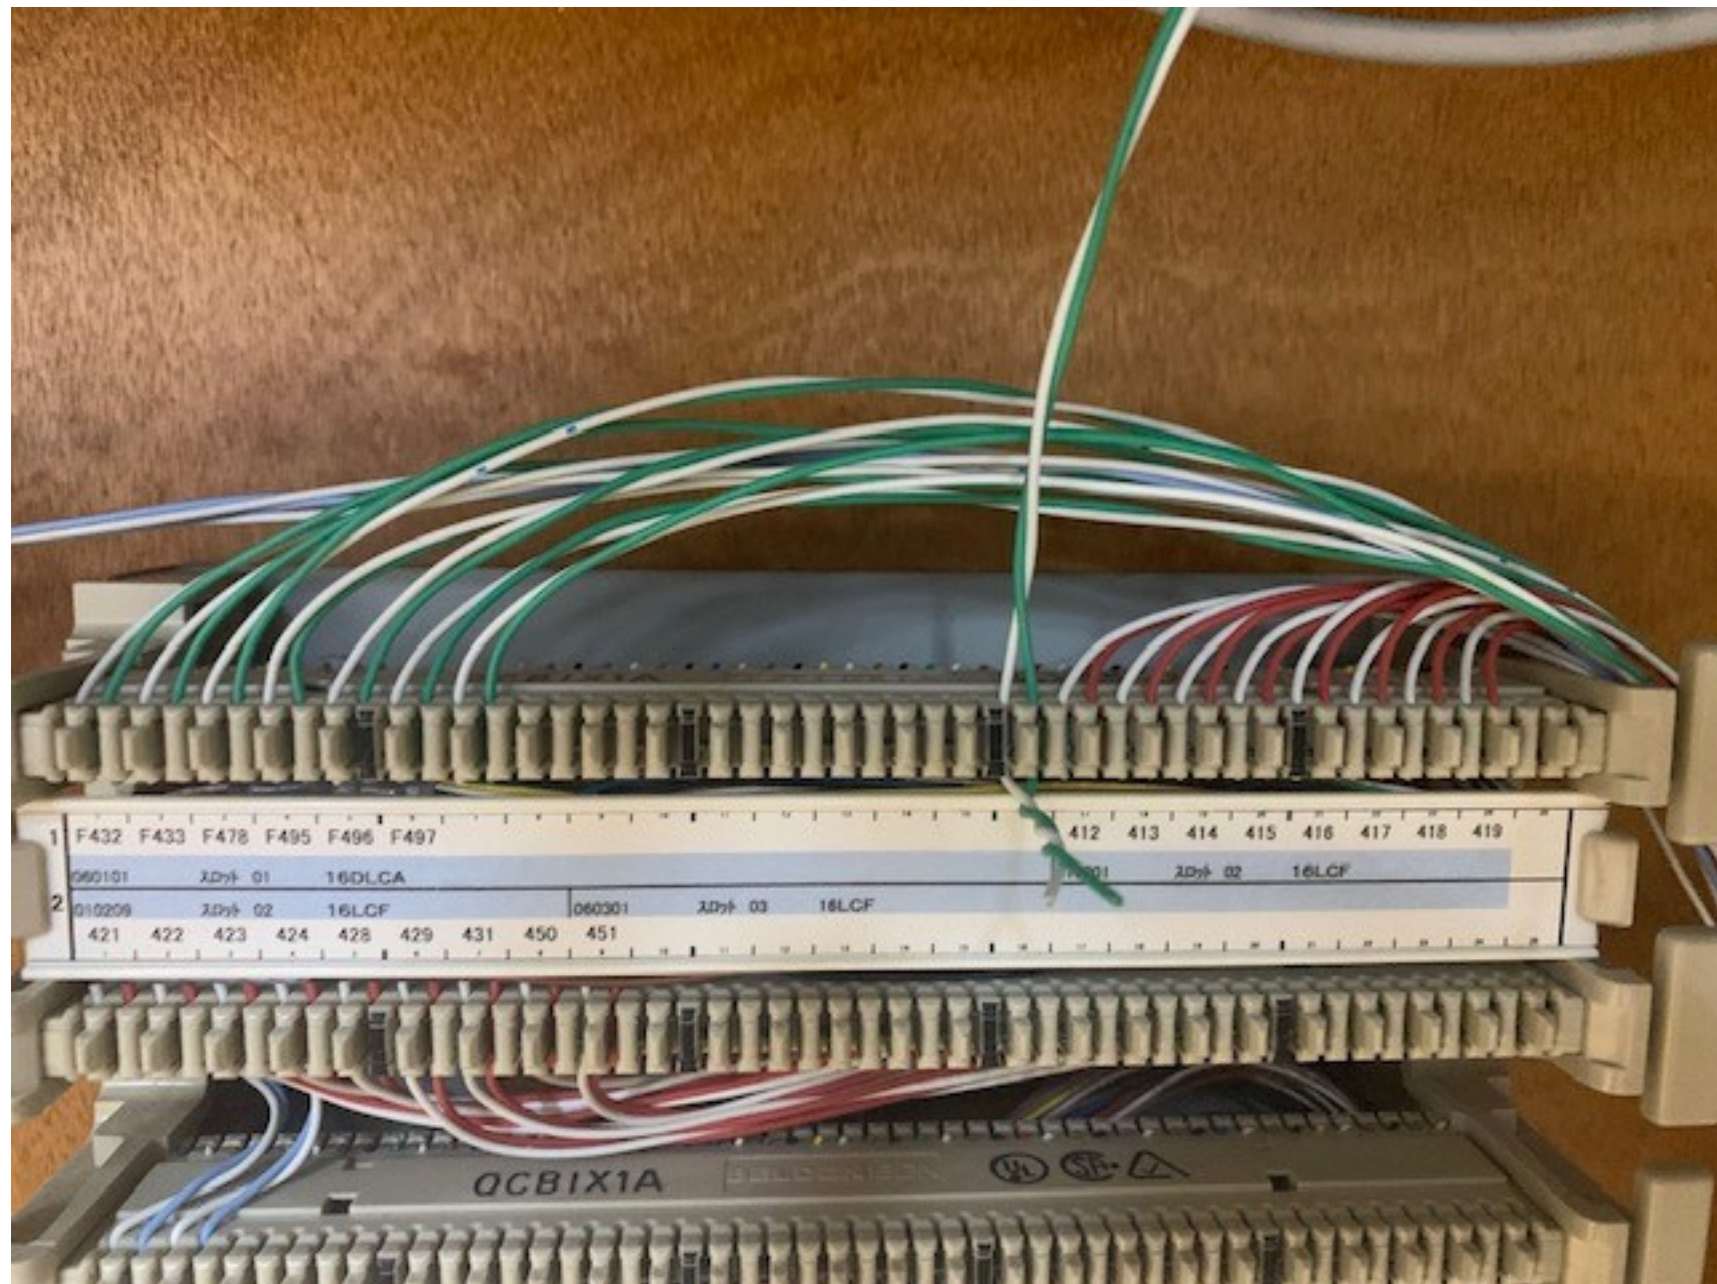



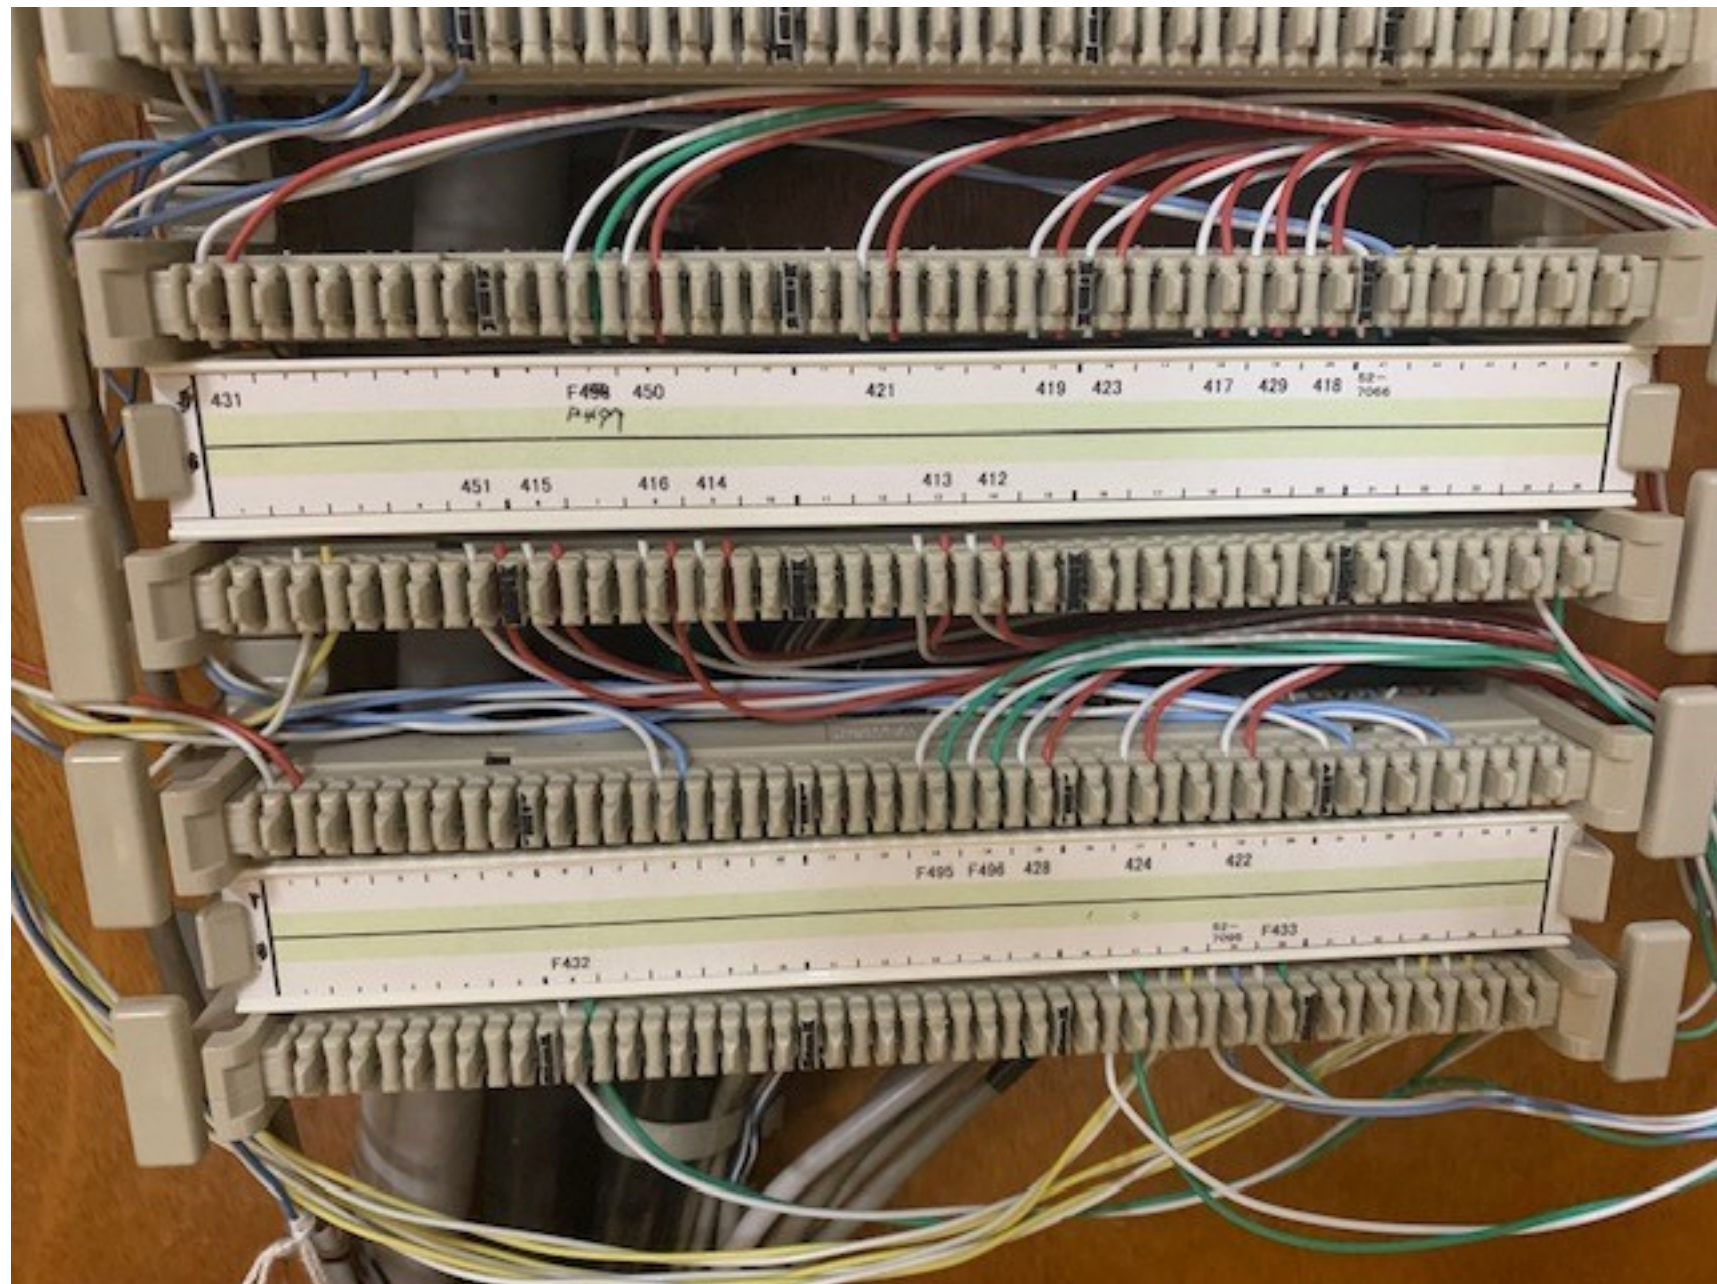



非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票						
名 称	おいらせ町地域福祉センター・国民保健福祉総合施設いきいき館				防 火 管理者	下田 和樹
所 在	上北郡おいらせ町下前田158番地1				立会者	下田 和樹
点検種別	(機器)・総合		点検年月日	令和7年 2月20日～ 令和7年 2月20日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社			
点 検 設 備 名	操作部・	製造者名	増 幅 器	製造者名 松下通信工業		
	複合装置	型式等		型式等 WK-780		
点 検 項 目			点 検 結 果		措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検						
非常電源 (内蔵型)	外 形	Ni-cd		○		
	表示	24V 6.0Ah/5HR		○		
	端子電圧	27V		○		
	切替装置			○		
	充電装置			○		
	結線接続			○		
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況		/		
	動作表示機	外形		/		
		表示		/		
		機能		/		
	操作部・複合装置	外形		/		
		表示		/		
		電圧計	V	/		
	ベル・サイレン	スイッチ類		/		
		ヒューズ類	A	/		
		継電器		/		
	表示灯	表示灯		/		
		結線接続		/		
		接地		/		
	予備品等	予備品等		/		
		外形		/		
取付状態			/			
音圧等	音圧等		/			
	鳴動方式	一斉 区分 相互 再鳴動	/			
表示灯			/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

設 備 等 の 放 送 幅 器	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	事務室	○		
		外 形	盤組込	○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		／		
		自動火災報知設備との連動		○		
	増 幅 器	周 囲 の 状 況	事務室	○		
		外 形	ラック式	○		
		表 示		○		
		電 圧 計	110 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		／		
		ヒ ュ ー ズ 類	AC 15 DC 25 A	○		
		継 電 器		×	備考参照 1	
		計 器 類		○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地		／		
		回 路 選 択	18/20 L	○		
		2 以上の操作部等		／		
		遠隔操作器の連動		／		
		非常用放送切替		○		
		※地震動予報等に係る放送切替		／		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音		○		
		火 災 音 信 号		○		
	マ イ ク ロ ホ ン		×	備考参照 1		
	予 備 品 等		○			
	ス ピ ー カ ー	外 形		○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		×	備考参照 2	
		鳴 動 方 式	①② 相互 再鳴動	○		
		音 量 調 整 器		○		
表 示 灯	表 示 灯		○			
	警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況		／		
		外 形		／		
機 能			／			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その３）

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧			／					
総 合 作 動			／					
備 考	1、非常放送マイク放送時、マイクでの放送が不安定です。調査、改修を要します。 （非常放送音声警報音は異常なし、業務放送は起動不可）							
	2、スピーカー不鳴動のため、交換を要します。（屋外機械室側、地域包括支援センター内左側）							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	騒音計	OS-11	／	音響測機	絶縁抵抗計	BN-250W	／	松下
	回路計	SP-18D	／	三和				

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
----	--