


|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和 8 年度   | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第 74 号          |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9 葉中 1          |
| 青森県 おいらせ町 |                 |


## 位置図

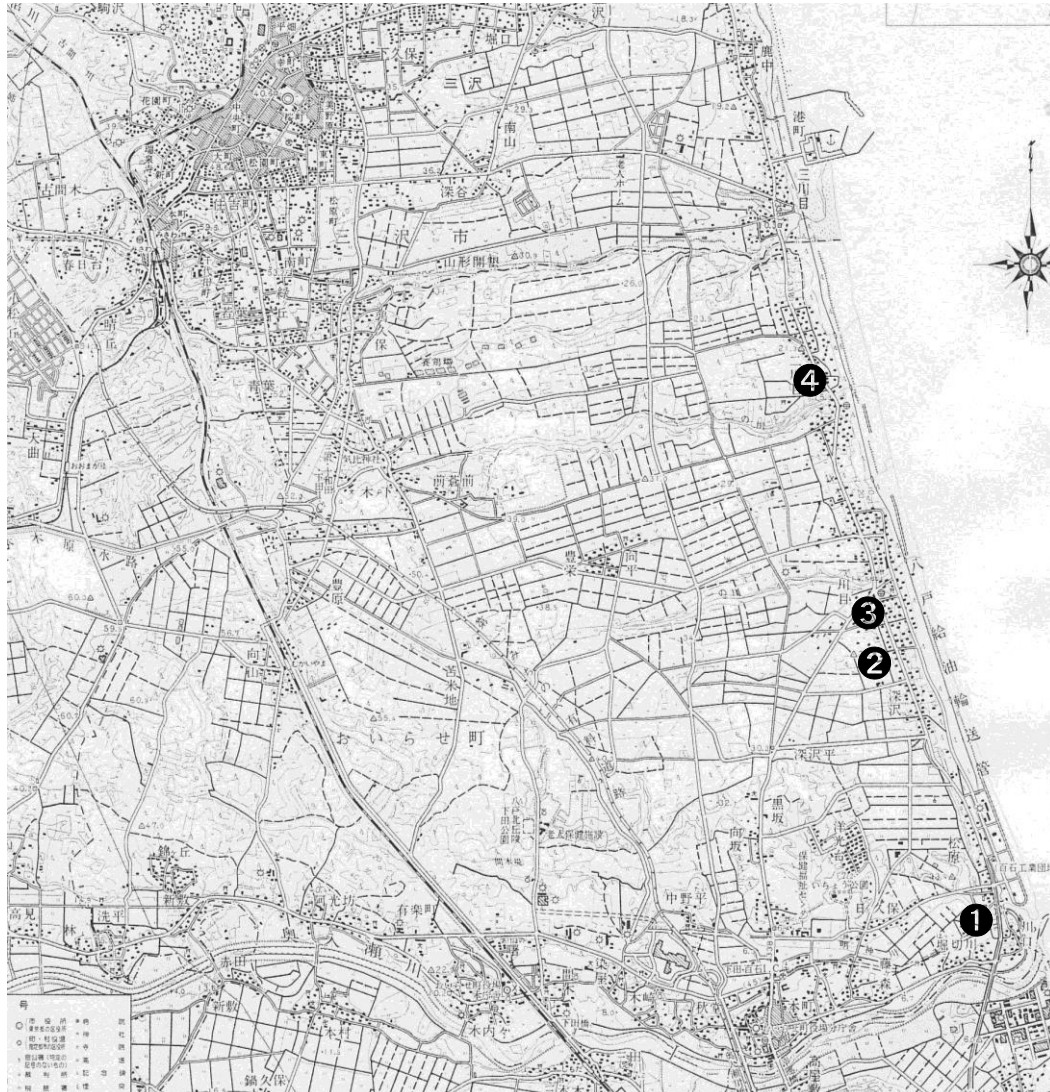

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| ① | 明神山コミュニティ防災センター | おいらせ町松原一丁目73番地460  |
| ② | 深沢地区コミュニティセンター  | おいらせ町深沢二丁目11番地8    |
| ③ | 一川目地区生活会館       | おいらせ町一川目二丁目65番地441 |
| ④ | 二川目地区生活会館       | おいらせ町二川目三丁目53番地1   |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和8年度     | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第74号            |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9葉中2            |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

## 案内図





### ① 明神山コミュニティ防災センター



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和 8 年度   | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第 74 号          |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9 葉中 3          |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

平面図

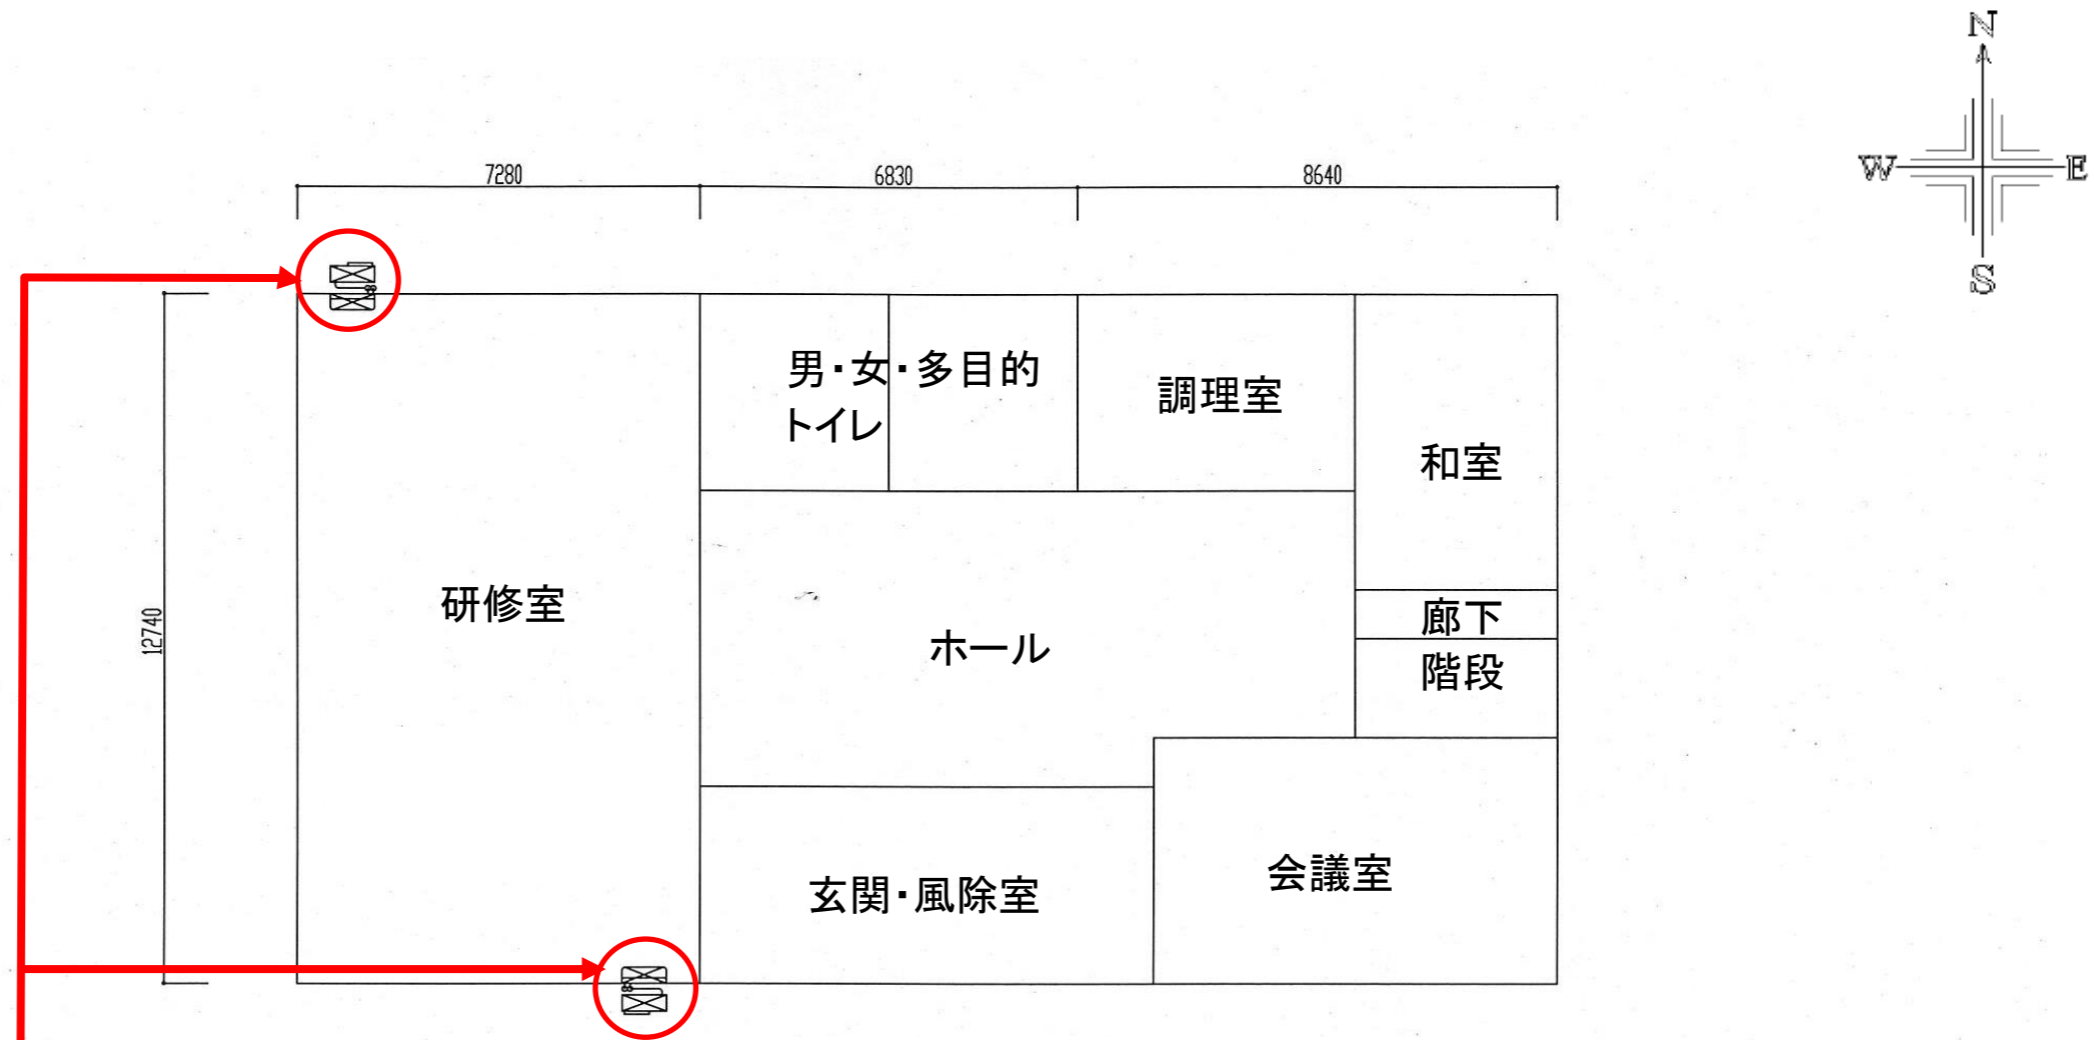


壁掛形パッケージエアコン  
(本体・室外機・架台・スライドベース・リモコンホルダー  
含む)  
単相・200V (冷房能力7.1kW、暖房能力8.5kW) : 2台

①明神山コミュニティ防災センター

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和8年度     | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第74号            |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9葉中4            |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

## 案内図





### ② 深沢地区コミュニティセンター



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和 8 年度   | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第 74 号          |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9 葉中 5          |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

平面図

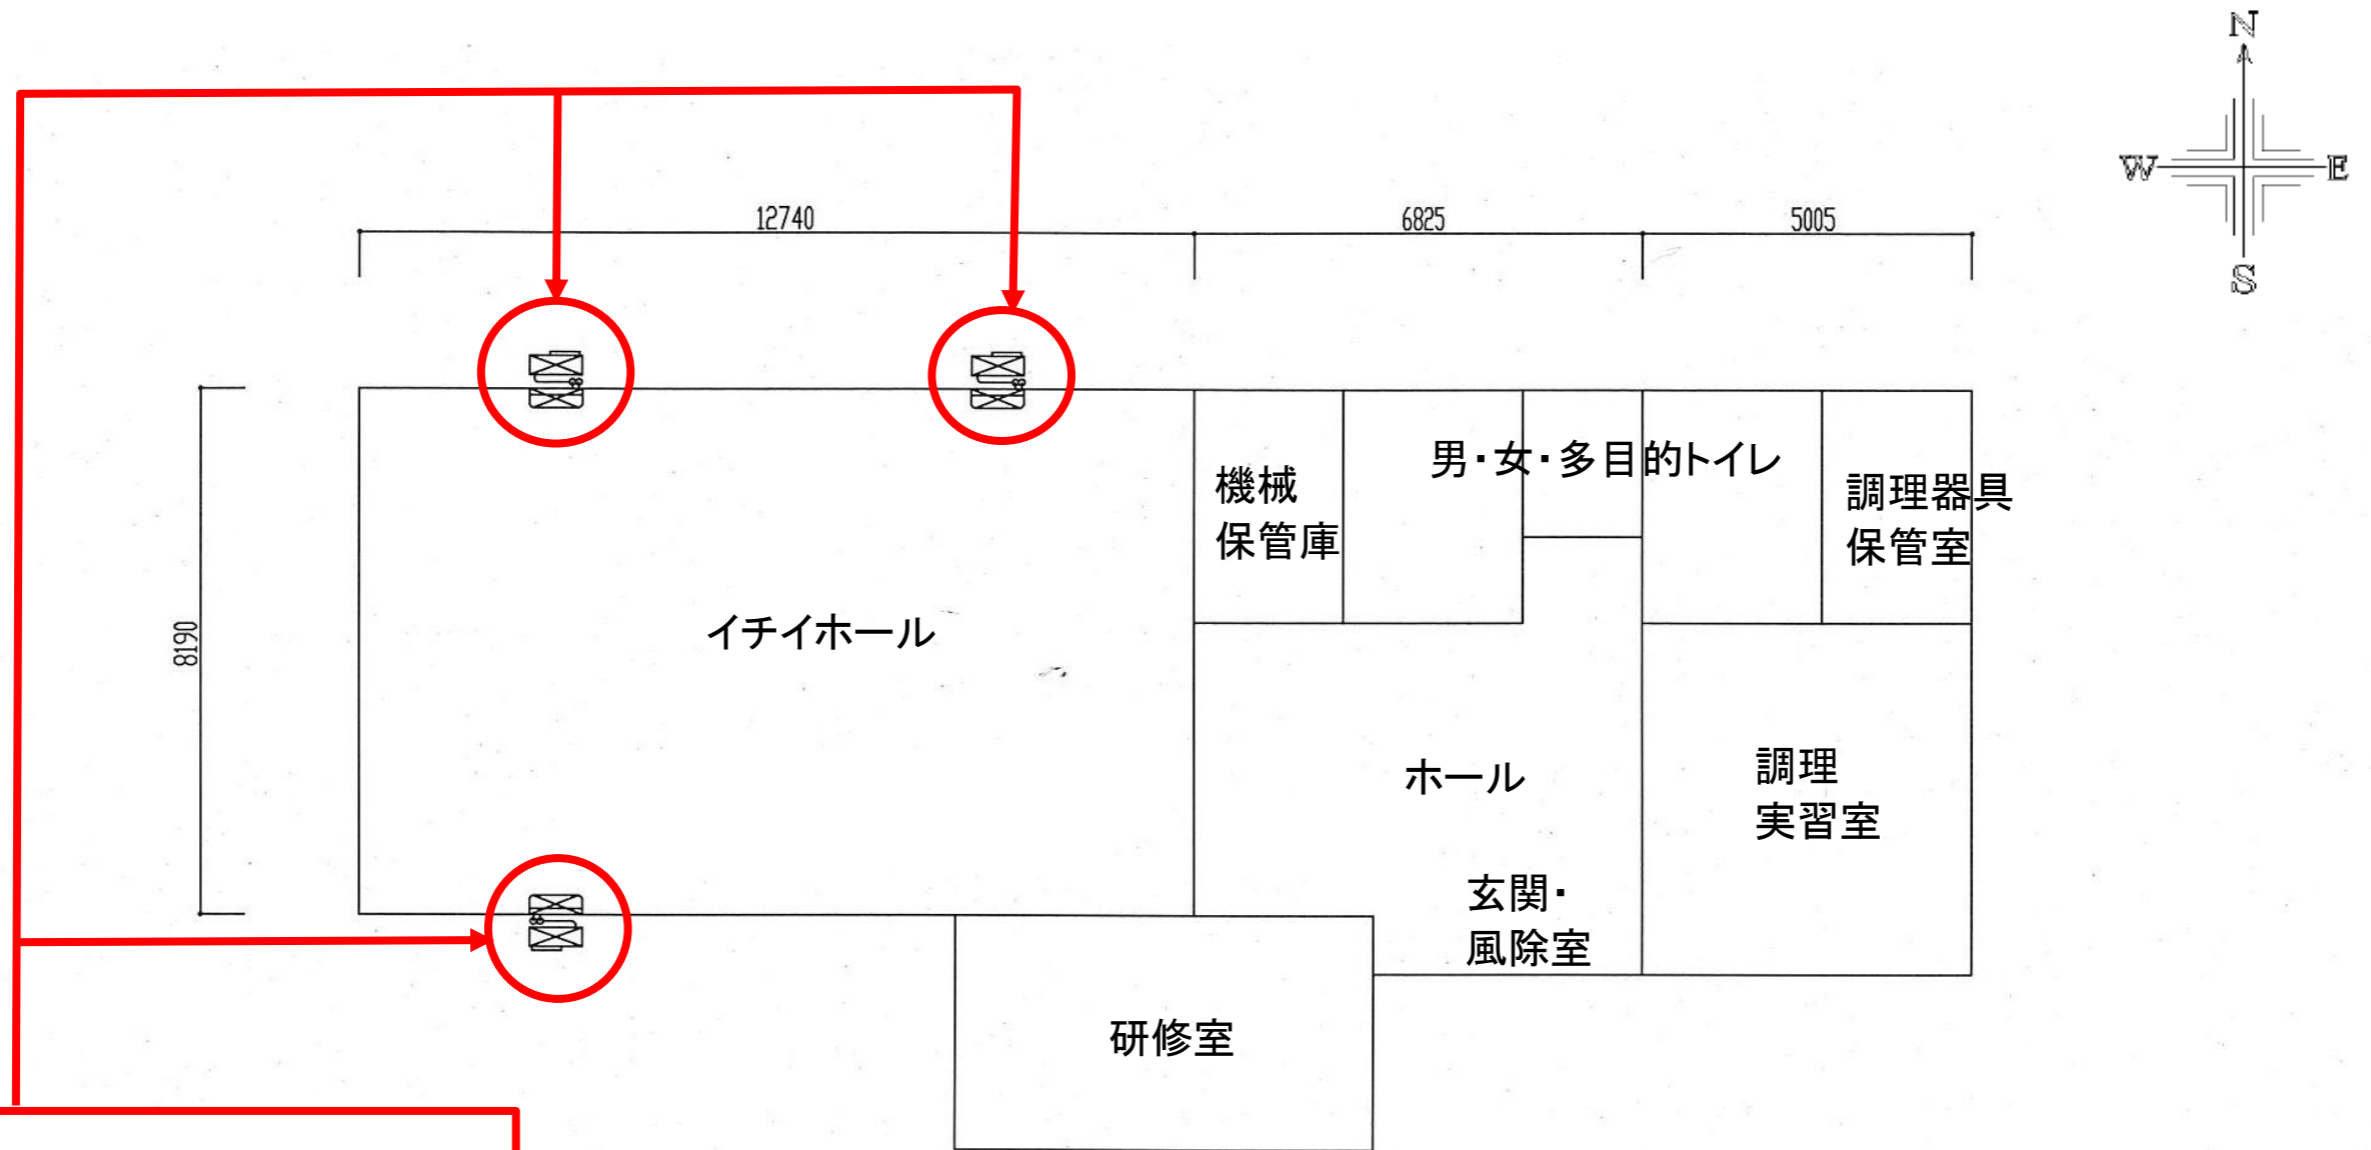


壁掛形パッケージエアコン  
 (本体・室外機・架台・スライドベース・リモコンホルダー含む)  
 単相・200V (冷房能力6.3kW、暖房能力7.1kW) :  
 3台

② 深沢地区コミュニティセンター

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和8年度     | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第74号            |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9葉中6            |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

## 案内図



### ③一川目地区生活会館




|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和 8 年度   | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第 74 号          |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9 葉中 7          |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

平面図

床置形パッケージエアコン  
 (本体・室外機・架台・スライドベース・木台含む)  
 三相・200V (冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW) : 1台

床置形パッケージエアコン  
 (本体・室外機・架台・スライドベース・木台含む)  
 三相・200V (冷房能力7.1kW、暖房能力8.0kW) : 1台

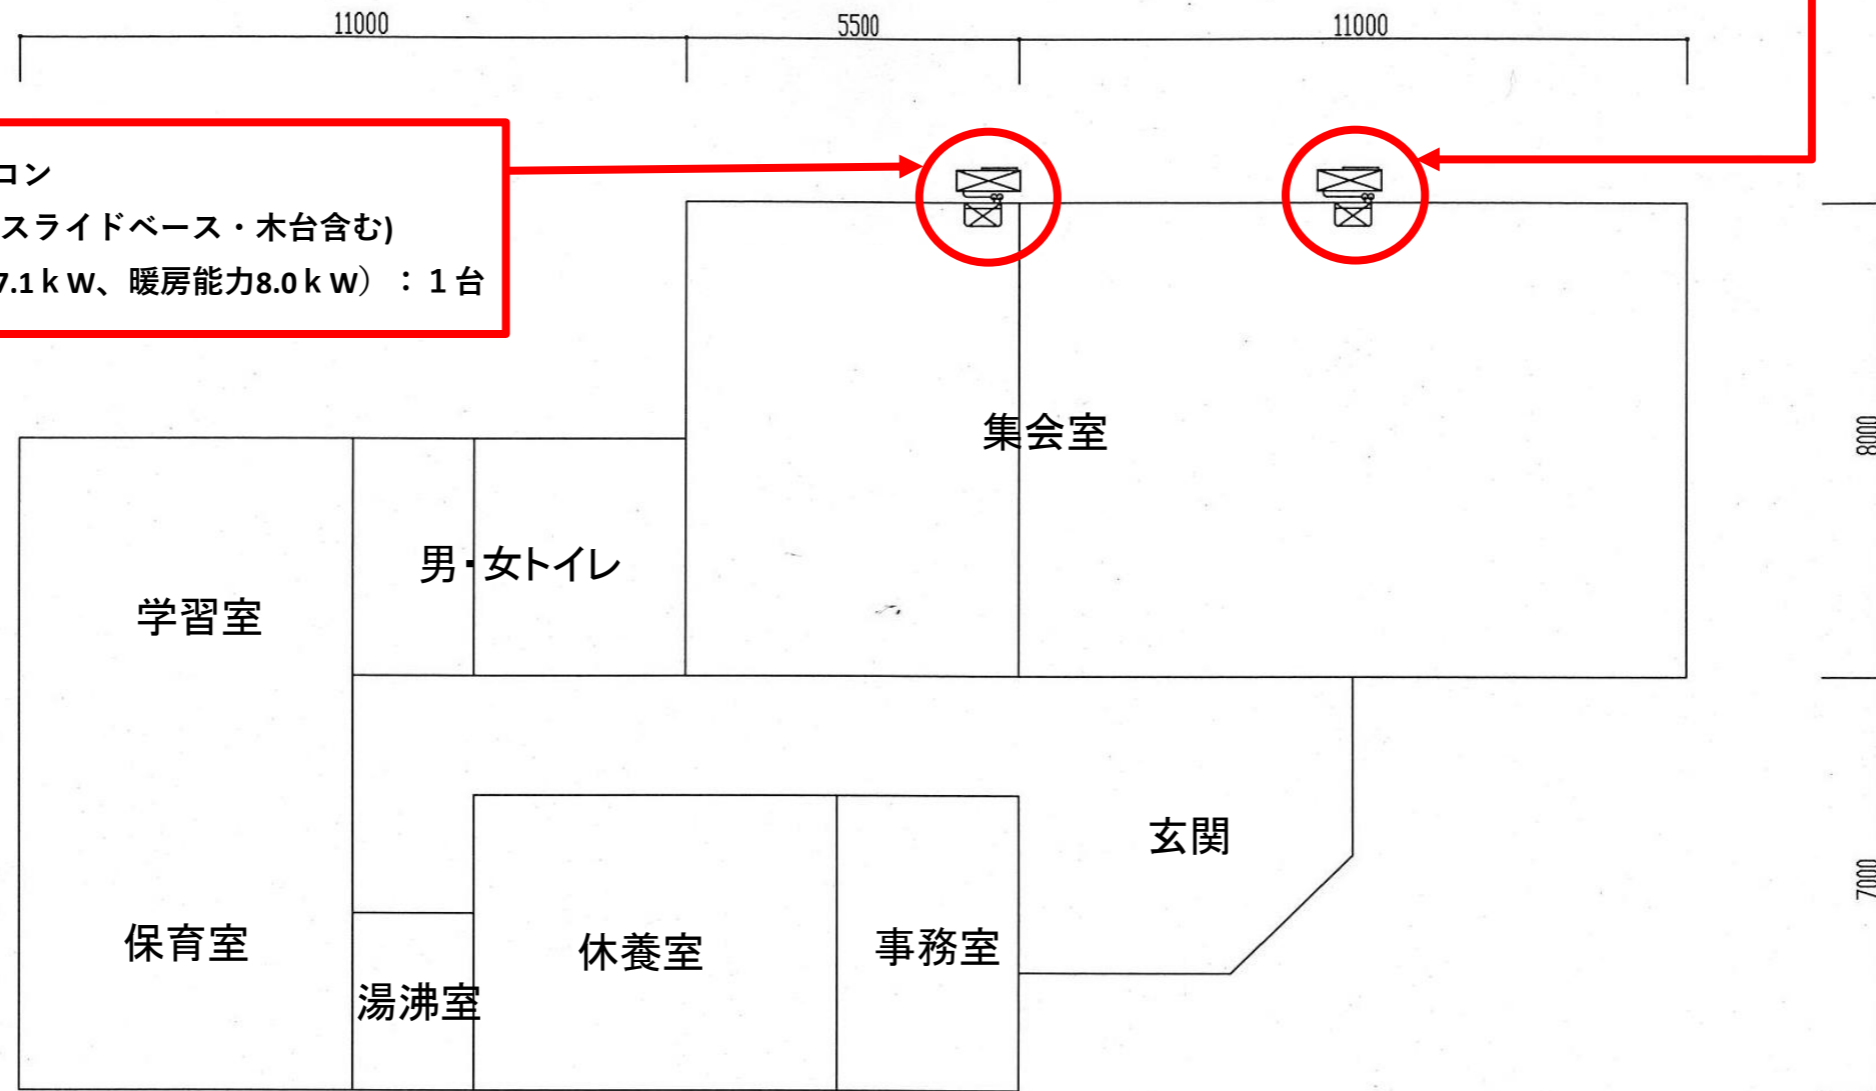


③一川目地区生活会館

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和8年度     | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第74号            |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9葉中8            |
| 青森県 おいらせ町 |                 |



## 案内図

### ④ 二川目地区生活会館

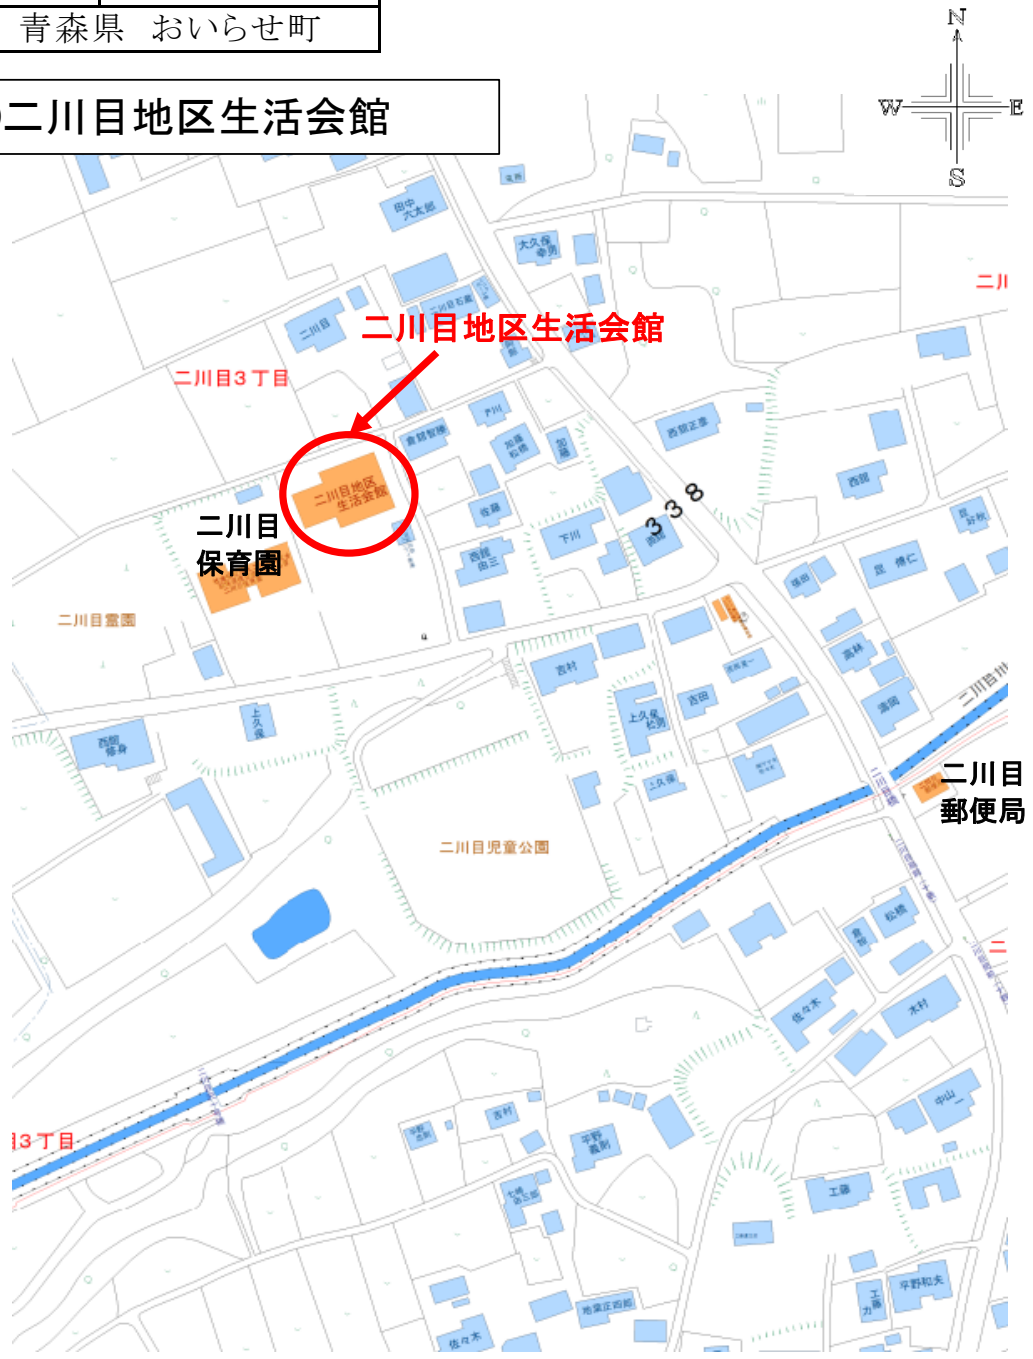

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 令和 8 年度   | 指定避難所空調機器設置工事   |
| 工事番号      | 第 74 号          |
| 施工場所      | おいらせ町 松原一丁目 外地内 |
| 位置図       | 図示              |
| 図面番号      | 9 葉中 9          |
| 青森県 おいらせ町 |                 |

平面図

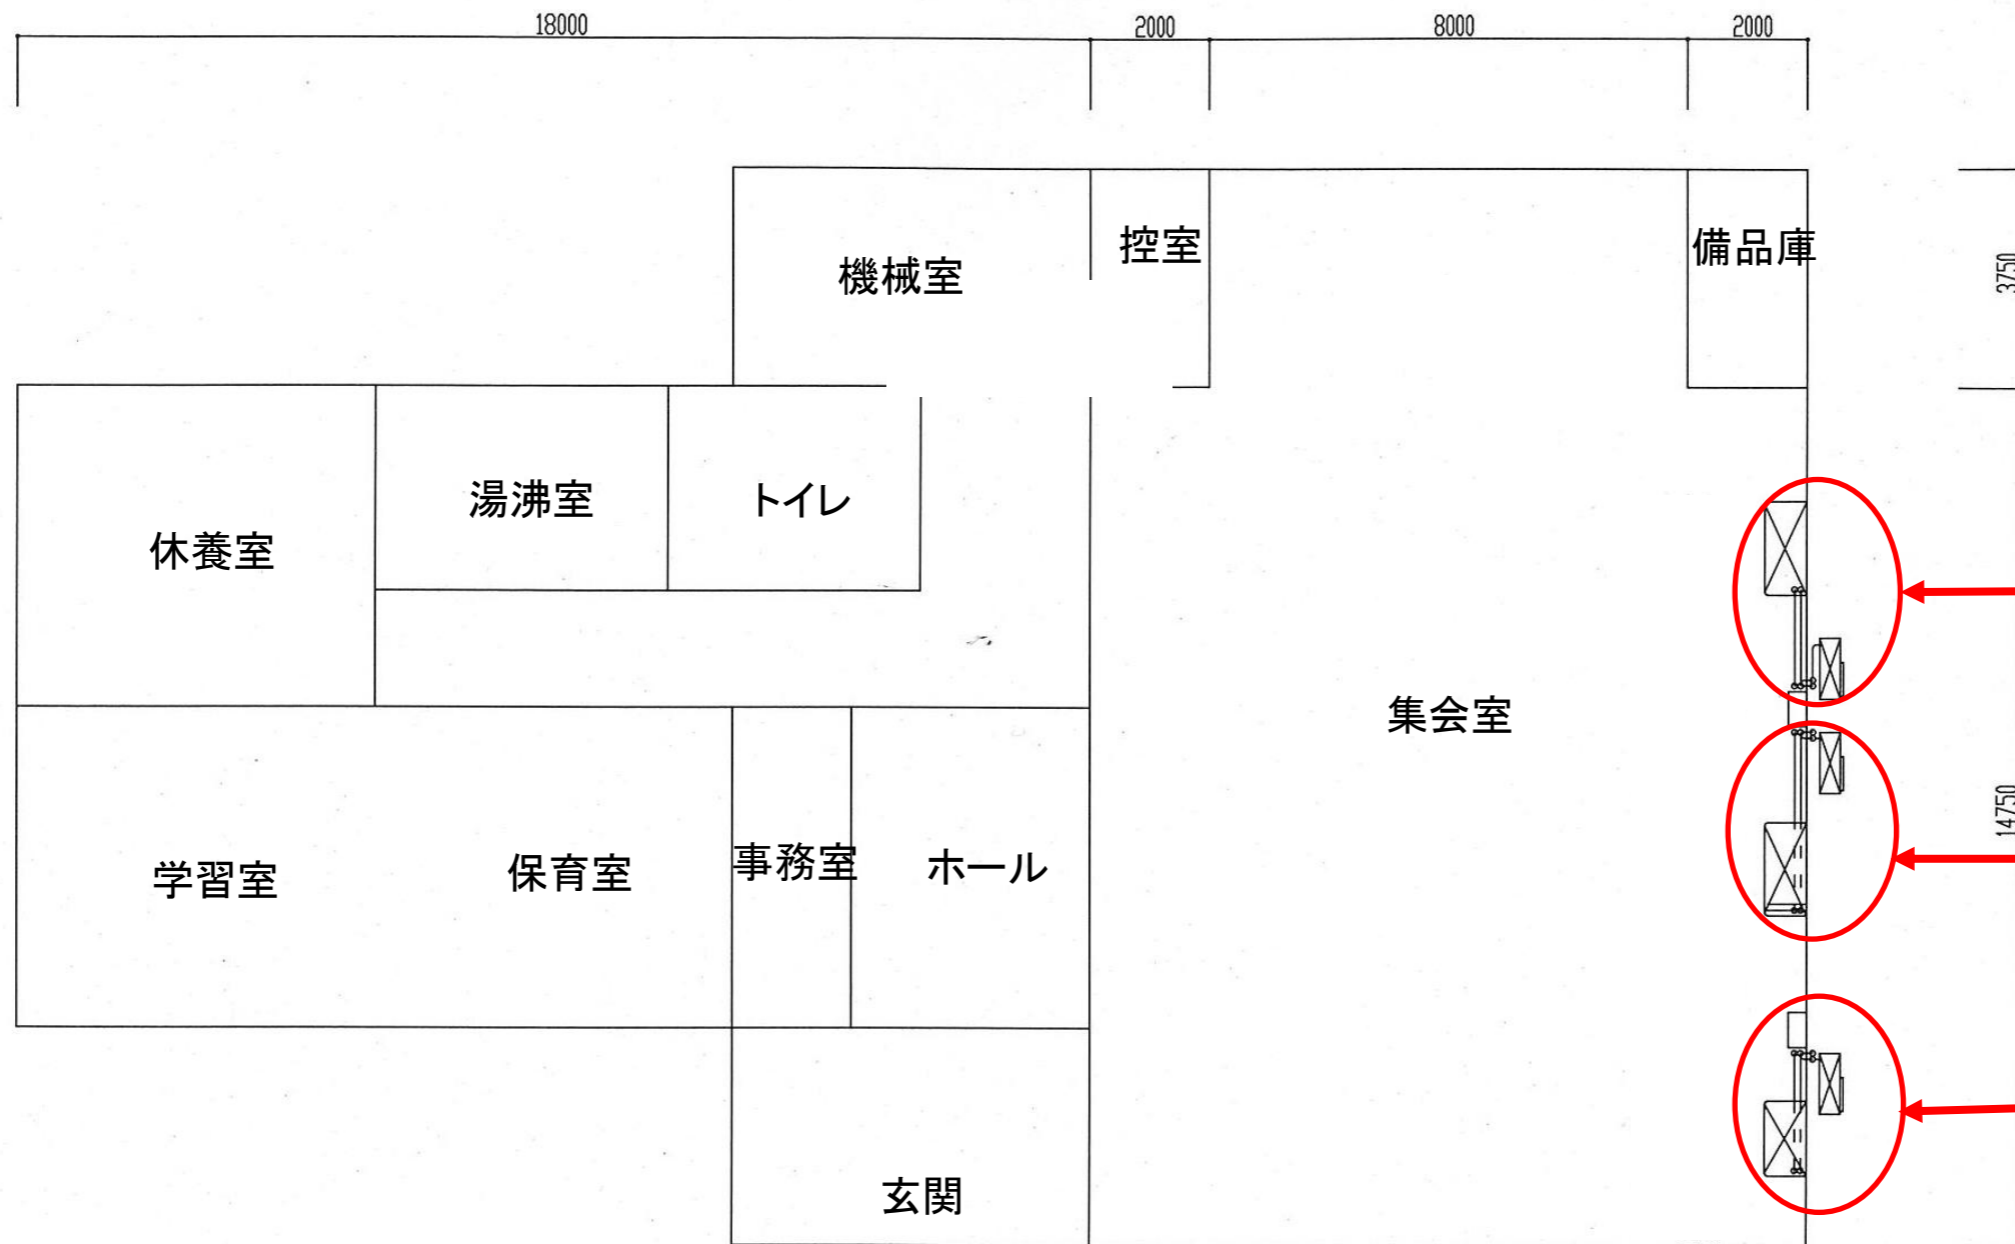

天吊形パッケージエアコン  
(本体・室外機・架台・スライ  
ドベース・MAスマートリモ  
コン含む)  
三相・200V (冷房能力12.5 k  
W、暖房能力14.0 kW) : 2  
台

天吊形パッケージエアコン  
(本体・室外機・架台・スラ  
イドベース・MAスマートリ  
モコン含む)  
三相・200V (冷房能力7.1 k  
W、暖房能力8.0 kW) : 1  
台

④二川目地区生活会館